

Przepust kablowy ppoż w klasie ogniowej EI 60 WPKp-12/60/

ZASTOSOWANIE


Przepust kablowy WPKp-12/60/ stosowany jest jako element systemów podłóg podniesionych do przepuszczania dużych wiązek kabli spod podłogi oraz zapobieganiu niekontrolowanego wypływu powietrza spod podłogi. w miejscu gdzie przepisy wymagają odporności ogniowej (60 minut) otworów technologicznych podłogi podniesionej *



Rozwiązanie dla nowych i istniejących instalacji w pomieszczeniach technicznych.

SPECYFIKACJA


Przepust WPKp-12/60/ zbudowany jest z ramki stalowej lakierowanej proszkowo wg RAL 7004 w której osadzona jest ognioodporna wkładka gumowa i przepustnica ppoż

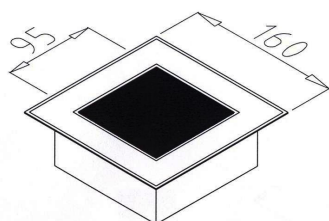

Wymiary zewnętrzne
Długość – 160 mm
Szerokość – 160 mm

Wymiary otworu czynnego

Długość – 95 mm
Szerokość – 95 mm




Specyfikacja wycięć płyty

125 mm x 125 mm

Osadzony w płycie przepust nie wystaje ponad wykładzinę PVC – kołnierz przepustu jest wpuszczony wycięty fragment wykładziny PVC

WŁAŚCIWOŚCI

Każda instalacja elektryczna prowadzona pod podłogą dzięki wbudowanym przepustom kablowym, puszkom elektro-instalacyjnym jest dostępna w dowolnie wybranym miejscu podłogi.

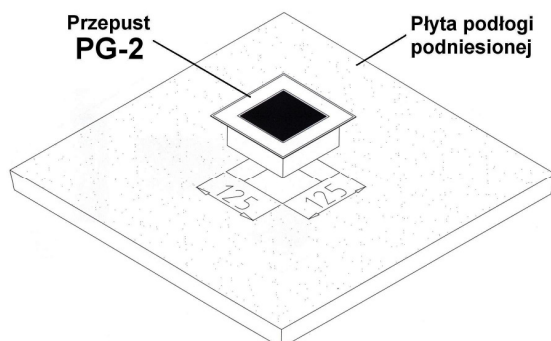

Właściwości przepustu kablowego:

1. Eliminuje niekontrolowany wypływ powietrza spod podłogi podniesionej,
2. Zabezpiecza krawędzie płyty podłogowej przed ocieraniem się o nie wiązek kabli,
3. Zapewnia ochronę ppoż * i estetykę

Z.P.H.U. PAWEŁ ŁUKASIAK i S-ka SPÓŁKA KOMANDYTOWA

05-820 Piastów,
ul. Niecała 7
tel. (0-22) 723-74-82
tel. (0-22) 723-74-83
fax. (0-22) 723-49-93
biuro@lukasiak.eu

* Wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej – raport NP-02492/P/2009/MŁ w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 poz. 690), i z dnia 12.03.2009 r. zmieniające w/w rozporządzenie (Dz. U. nr 56 poz. 461), Norma PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków, Norma PN-B-02851-1:1997: